


## Fjernvarmedeklaration 2022

29-12-2022

Andel vedvarende energi

**92%**




Rangering

**Grøn**

11,4 kg CO<sub>2</sub>/GJvarme beregnet med 200 %-metoden.

### Brændselsfordeling

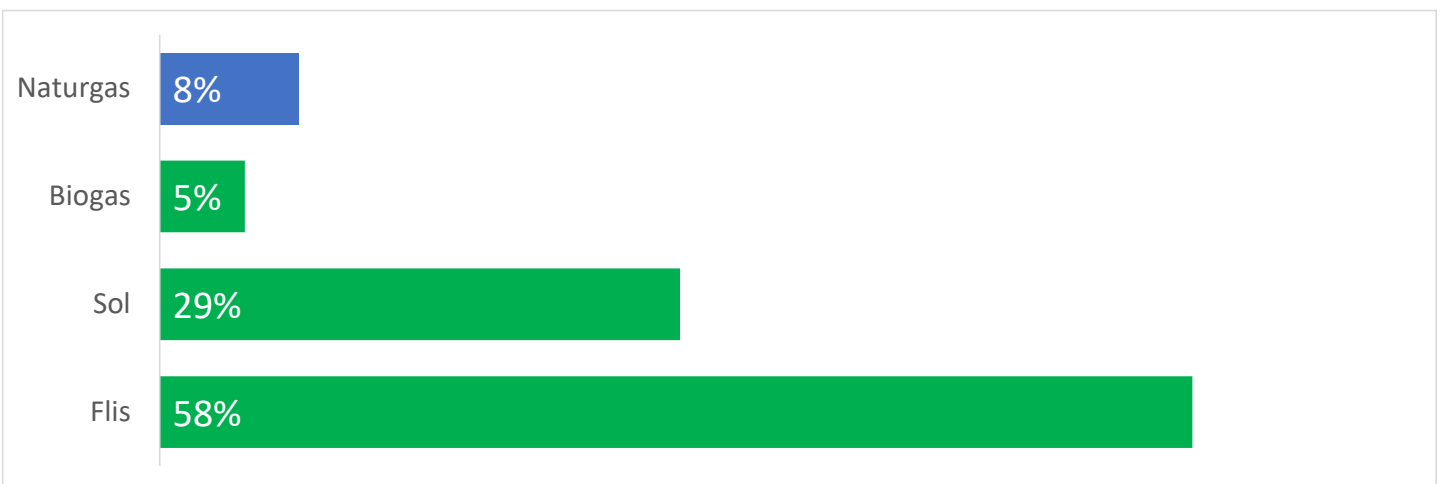

### Miljødeklaration fjernvarme

Emissioner til luften	Pr. solgt GJ	Pr. solgt kWh
CO <sub>2</sub> (Kuldioxid - drivhusgas)	8,5 kg	30,6 g
CH <sub>4</sub> (Metan - drivhusgas)	21,0 g	167,7 mg
N <sub>2</sub> O (Lattergas - drivhusgas)	5,9 g	21,3 mg
Drivhusgasser ialt(CO <sub>2</sub> ækv.)	11,4 kg	41,2 g
SO <sub>2</sub> (Svovldioxid)	4,3 g	15,5 mg
NO <sub>x</sub> (Kvælstofilte)	52,8 g	189,8 mg
CO (Kulilte)	94,5 g	339,8 mg
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	9,1 g	32,8 mg
Partikler	8,4 g	30,3 mg

Udarbejdet iht.

Bekendtgørelse om energivirkomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.

BEK nr 734 af 23/05/2022

Veddum-Skelund-Visborg  
Kraftvarmeværk  
Pejtervej 14  
9560 Hadsund  
mail@v-s-v.dk

Administration 10 - 14  
Drift 8 - 16  
Vagt  
Formand Anders Andersen  
Tlf. 96 36 99 99  
Tlf. 29 88 89 53  
Tlf. 30 64 99 71  
Tlf. 29 88 89 53  
aa@v-s-v.dk