

VEDDUM - SKELUND - VISBORG


KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2024

21-05-2025

Andel vedvarende energi

82%




Rangering

Grøn

16,6 kg CO₂/GJvarme beregnet med 200 %-metoden.

Brændselsfordeling

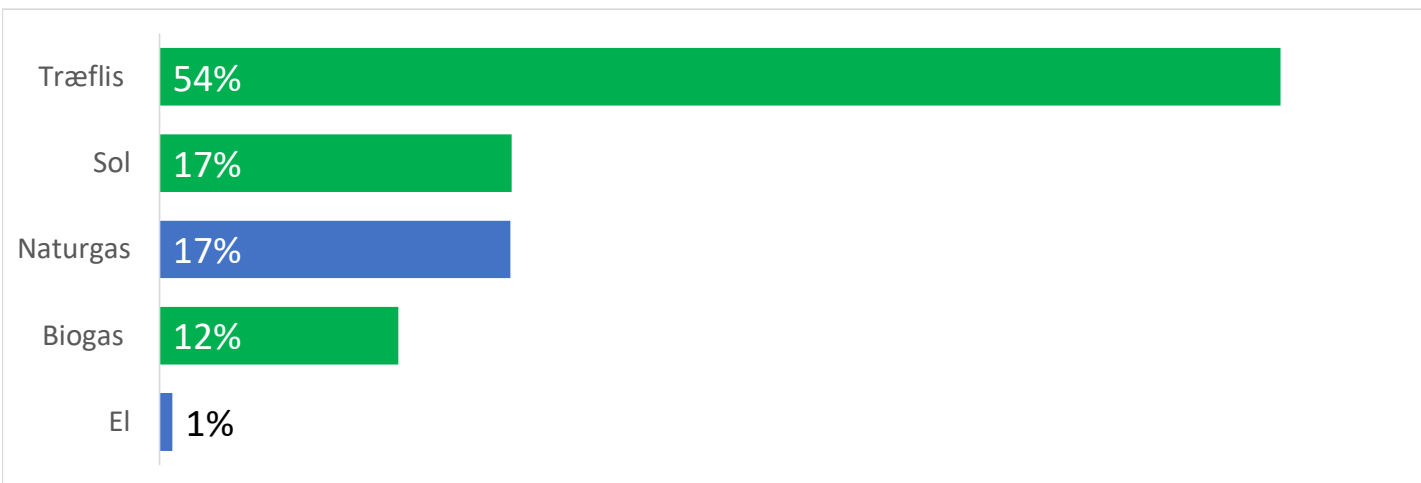

Miljødeklaration fjernvarme

Emissioner til luften	Pr. solgt GJ		Pr. solgt kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	16,6	kg	59,7	g
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	0,2	g	0,8	mg
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,0	g	0,0	mg
Drivhusgasser ialt(CO ₂ ækv.)	16,6	kg	59,7	g
SO ₂ (Svovldioxid)	0,0	g	0,0	mg
NO _x (Kvælstofilte)	0,1	g	0,5	mg
CO (Kulilte)	0,2	g	0,9	mg
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	0,1	g	0,2	mg
Partikler	0,0	g	0,1	mg

Udarbejdet iht.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.

BEK nr 734 af 23/05/2022

Veddum-Skelund-Visborg
Kraftvarmeværk
Pejtervej 14
9560 Hadsund
mail@v-s-v.dk

Administration 10 - 14
Drift 8 - 16
Vagt
Formand Anders Andersen
Tlf. 96 36 99 99
Tlf. 29 88 89 53
Tlf. 30 64 99 71
Tlf. 29 88 89 53
aa@v-s-v.dk